


*Типовий поперечний переріз
розчистки водовідвідного каналу*

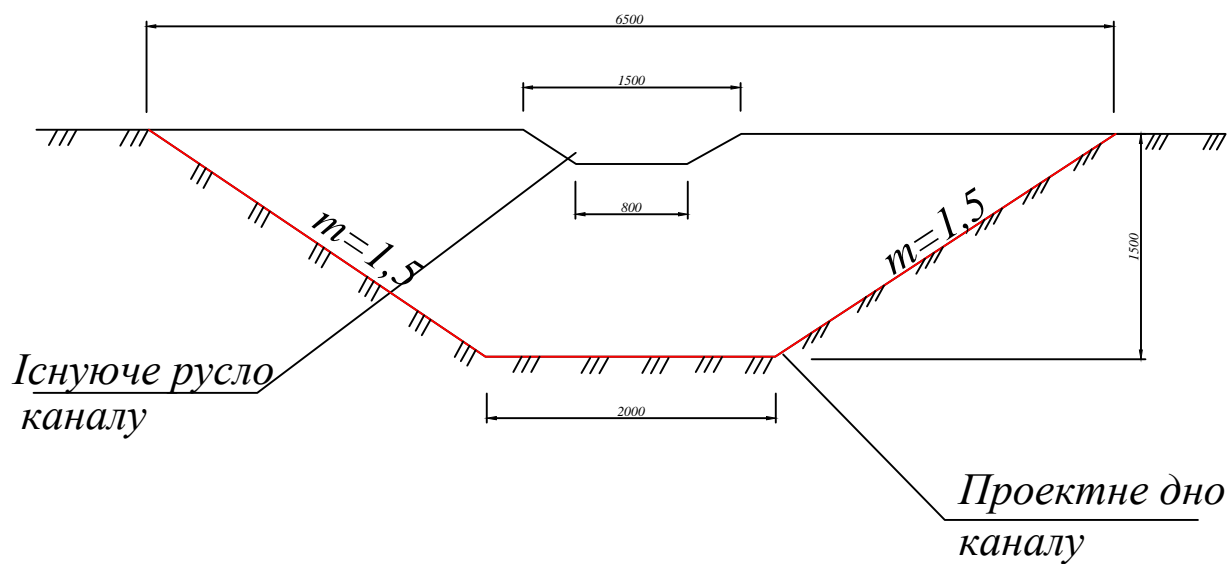

$$F_{\text{існ}}=0,46 \text{ м}^2$$

$$F_{\text{пр}}=5,915 \text{ м}^2$$

						Шифр 12-2021-РД		
						Відновлення гідротехнічних споруд ставу № 2 та № 3 з метою захисту від підтоплення та затоплення територій с Войтове Згурівського району		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			
Креслив	Тишук					Гідротехнічні рішення	Стадія	Аркуш
Перевірив	Білоцерківський						РП	9
ГІП	Кучерявий					Типовий поперечний переріз розчистки водовідвідного каналу	ТОВ "Володарський ВКБ" смт Володарка	
Директор	Білоцерківський							